ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ATISAE

СЕРТИФІКАТ ТИПОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

КОМПОНЕНТ / СИСТЕМА ЛІФТА

Номер документа:	**ATI / CA023** **ред.: 0**
Орган сертифікації:	**TÜV SÜD ATISAE S.A.U.** Avda. de los Artesanos, 20 **E 28760 Tres Cantos MADRID (ІСПАНІЯ)**
Виріб:	**Замок дверей кабіни. Двері горизонтального розсування**
Тип:	**EPC-19**
Виробник:	**MP ASCENSORES S.A.** **POLIGONO INDUSTRIAL CALONGE** **C/ METALÚRGICA, 5** **41007 СЕВІЛЬЯ.**
Власник сертифіката:	**MP ASCENSORES S.A.** **AVDA. LEONARDO DA VINCI, P. TA 13 EDIFICIO MP 41092 ISLA DE LA CARTUJA - СЕВІЛЬЯ.**
Дата подання:	**05.05.2020**
Дата видачі:	**07.10.2020**
Нормативні документи: (1)	**EN 81-20:2020 [5.3.9.2]** **EN 81-50:2020 [5.2]**
Номер звіту:	**8101801173 (07.10.2020)**
Строк дії:	**Безстроково (див. технічний додаток, розділ 2.9)**

Заява: оцінений замок дверей кабіни може використовуватися для виконання вимог EN 81.20:2020 [5.3.9.2] у межах сфери застосування цього сертифіката. Призначений орган може посилатися на цей сертифікат у процесі сертифікації ліфта в цілому.

З юридичних причин, оскільки ця система не є компонентом безпеки згідно з додатком III Директиви 2014/33/UE, цей орган не може видати сертифікат типового випробування ЄС.

Цей сертифікат може використовуватися як підтвердження характеристик пристрою та сфери його застосування.

Цей документ складається з цієї обкладинки та технічного додатка на 2 сторінках і 3 кресленнях/документах. Для визнання дійсним його слід відтворювати з усіма сторінками.

TÜV SÜD ATISAE S.A.U. TÜV SÜD ATISAE

BRUNO CANO HERNANDEZ

Електронний підпис: BRUNO CANO HERNANDEZ
DN: cn=BRUNO CANO HERNANDEZ, c=ES, o=TÜV SÜD ATISAE S.A.U. / ATISAE //, ou=INDUSTRIAL, email=Bruno.Cano@tuv-sud.es
Дата: 2020.10.08 12:22:03 +02'00'

C / OTR / 004066

Bruno Cano Hernández
Технічний директор з підйомного обладнання

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ATI / CA023 R0

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

ТЕХНІЧНИЙ ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ТИПОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ATI / CA023 rev. 0

1. **Сфера застосування**

1.1. Тип компонента: замок дверей кабіни згідно з [5.3.9] EN 81-20

1.2. Тип: EPC-19

1.3. Застосування

Автоматичні двері кабіни горизонтального розсування.

1.4. Характеристики.

Пристрій використовується з автоматичними дверима кабіни горизонтального розсування. Сферу застосування для різних дверей задано такими характеристиками для телескопічних дверей (T) з 2 або 3 стулками та
дверей з центральним відкриванням (C) з 2 або 4 стулками:

Світлий прохід: ≤ 1100 mm;
Маса повільної стулки: ≤ 27.3 kg;
Маса швидкої стулки: ≤ 28.6 kg;
Кількість опор на стулку в підвісці: 2;

Примітка. Відстань між опорними точками кожної стулки в підвісці під час випробувань на втому становила 495 мм

1.5. Електричний контакт.

Контакт замка має такі номінальні значення.

AC		DC	
Напруга (В)	**Струм (I)**	**Напруга (В)**	**Струм (I)**
230 v	2.0 A	200 v	2.0 A

1.6. Спеціальний захист.

Захист від дії води та від вибухонебезпечного середовища для електричного контакту не розглядався.

2. **Примітки**

Загальна примітка: усі пункти, згадані з посиланням на EN 81-20, якщо не зазначено інше

2.1. Призначення пристрою. Замок може використовуватися як засіб захисту від падіння та захисту від защемлення [5.2.5.3.1.c)], будучи засобом блокування та контролю закривання дверей кабіни. Він також забезпечує виконання [5.3.15.2.b)] і [5.3.15.4]
Підставою сертифікації є пункт [5.2] EN 81-50:2014, як цього вимагає [5.3.9] EN 81-20:2014.
Інші застосовні вимоги до дверей кабіни не перевірялися, їх має заявити виробник під час виведення їх на ринок.

2.2. Підтипи. Єдиний тип. Застосовується до різних типів дверей.

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

2.3. **Контакт з відповідним містком має бути розташований відносно механічних частин, що утворюють замок, так, щоб виконувалася умова [5.3.9.1.2] EN 81-20, що слід забезпечувати протягом усього виробництва дверей з цим пристроєм.**

2.4. **Як у випадку дверей з центральним відкриванням, так і телескопічних, передбачено контакт контролю закривання дверей з тими самими характеристиками, що й контакт замка.**

2.5. **На замку слід розмістити табличку з наведеними нижче даними:**

Назва виробника	**Тип і реквізити типового випробування**

2.6. **Випробувальна лабораторія.** **Протокол випробувань**

Університетський інститут досліджень автомобіля (INSIA), Лабораторія випробувань компонентів ліфтів (LECA), Вища технічна школа промислових інженерів, Мадридський політехнічний університет C/ José Gutiérrez Abascal, 2. **E28006 МАДРИД (ІСПАНІЯ)**	2020-007 (25.09.2020)
TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Westendstrasse 199 **80686 Мюнхен (НІМЕЧЧИНА)**	CA 057 (20.11.2017) (1)

(1) **Посилання на сертифікат перевірки відповідності електричного контакту безпеки.**

2.7. **До цього сертифіката додаються такі документи:**

НОМЕР	**ДАТА**	**НАЗВА**
E-00010768-EPC-19	28.04.2020	**Двері кабіни Reveco IV T2**
E-00010699	11.05.2020	**Привод у зборі Reveco Go C2**
E-00011904	12.05.2020	Syndo T2/T3

Ці документи додаються для ідентифікації та інформації про базову конструкцію компонента безпеки.

2.8. **Цей сертифікат видано у добровільному порядку для компонента ліфта, який не є компонентом безпеки згідно з переліком додатка III до Директиви 2014/33/ЄС, тому сертифікат ЄС перевірки типу видати неможливо.**


2.9. **Цей сертифікат не має кінцевого терміну дії, окрім випадків: зміни конструкції, про яку виробник має повідомити цей орган до набрання нею чинності; зміни чинного законодавства або технічних змін у відповідних стандартах, для яких кінцевим терміном буде дата набрання чинності, зазначена в законі, або дата, коли стандарт перестає забезпечувати презумпцію відповідності.**


2.10. **Журнал змін.**


РЕД.	**Дата**	**Зміна**
0	07.10.2020	**Первинне видання**

TÜV SÜD ATISAE S.A.U.
ATISAE

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

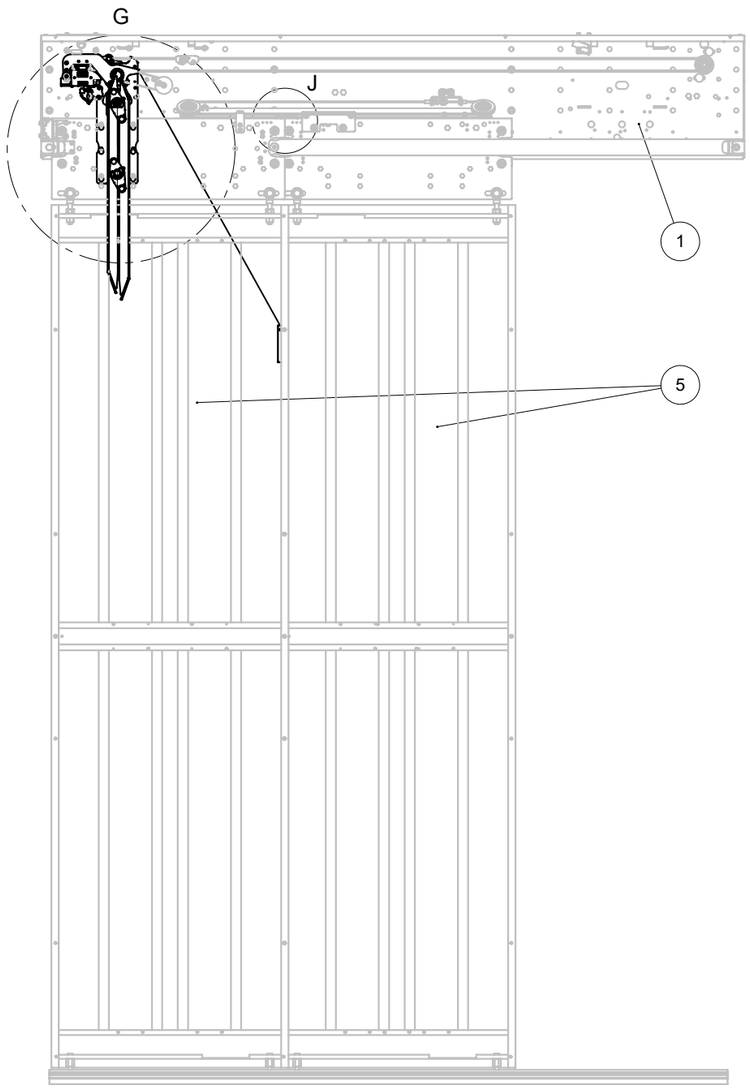


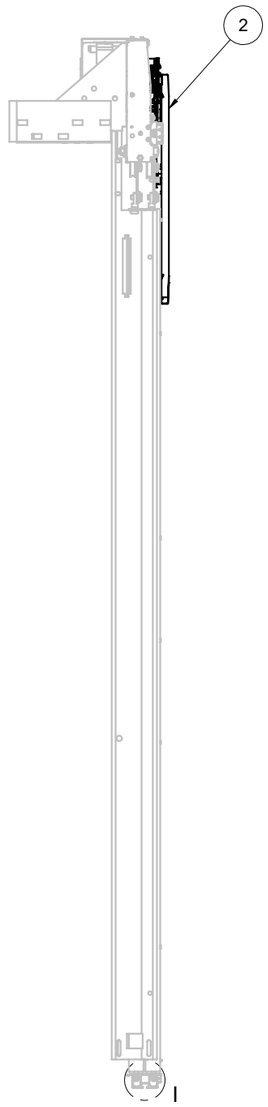


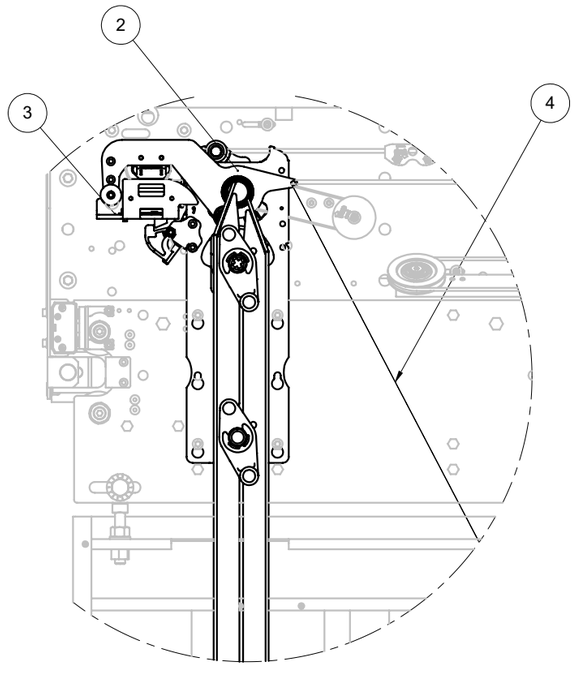

ВИНОС G
МАСШТАБ 1 : 6

ВИНОС J (ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИГЛЯД)
МАСШТАБ 1 : 2

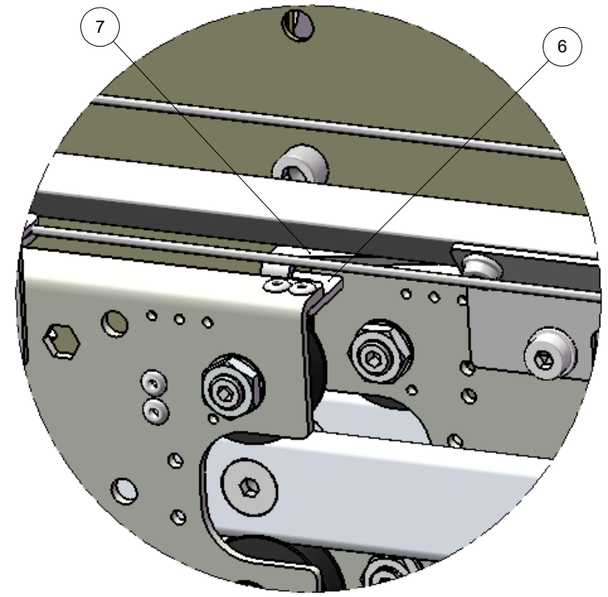

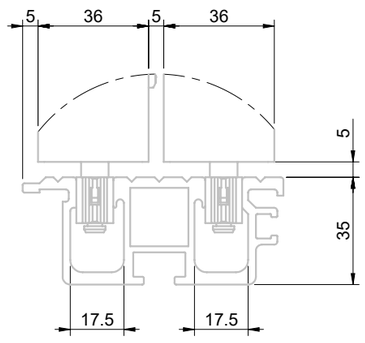

7	1	ПРИВОД АВАРІЙНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ T2 і T3	
6	1	ГАК АВАРІЙНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ	
5	2	ВУЗОЛ СТУЛКИ КАБІНИ T2	
4	1	ПРИСТРІЙ АВАРІЙНОГО РОЗБЛОКУВАННЯ	
3	1	ВУЗОЛ ФІКСАТОРА БЛОКУВАННЯ EPC-19	E-00011738
2	1	ВУЗОЛ ШТИРЯ EPC-19	E-00011788
1	1	ПРИВОД REVECO IV T2	E-00010766
№ деталі	Кількість	Опис	Креслення

Примітки:

Загальні допуски:

	Назва	Дата
Накреслив	JGGG	28/04/2020
Перевірив	JGGG	28/04/2020

Фрезерування:
Токарна обробка:
Шліфування:

Масштаб 1:15

ДВЕРІ КАБІНИ
REVECO IV T2

Виріб: ***REVECO GO / REVECO IV / SYNDO***

Матеріал:


Обробка: ---

№ креслення ***E-00010768-EPC-19***


Ревізія ***D***


Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48

БЛОКУВАННЯ ДІЄ (ПРИВОД ІЗ КОМАНДОЮ ЗАКРИТТЯ)

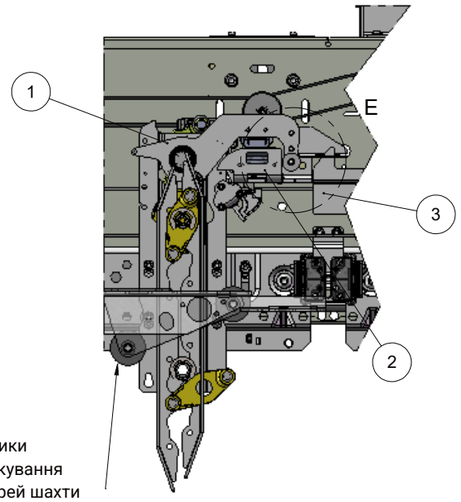


Ролики блокування дверей шахти

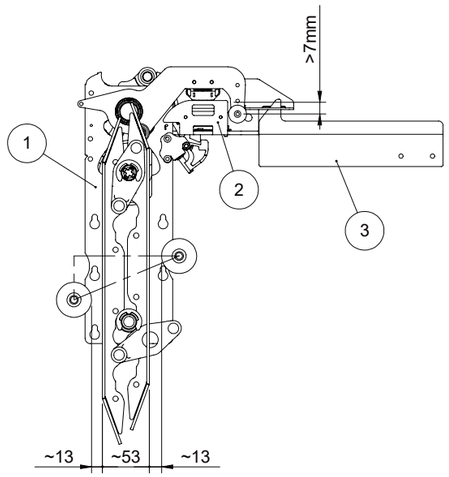

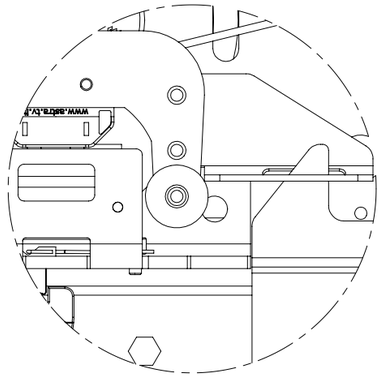


ВИНОС E
МАСШТАБ 1 : 2

БЛОКУВАННЯ РОЗЄДНАНЕ (ПРИВОД БЕЗ КОМАНДИ ЗАКРИТТЯ, У ЗОНІ БЛОКУВАННЯ)

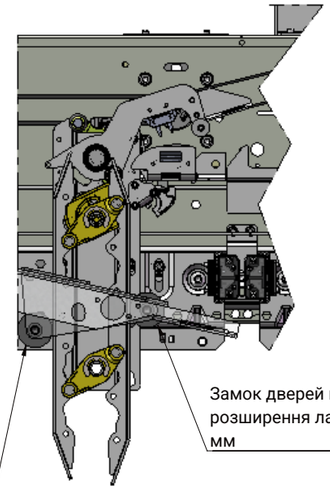


Ролики приводу блокування дверей шахти

Замок дверей шахти блокує розширення ламелей на 88 мм

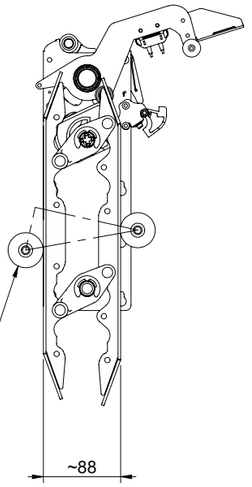


БЛОКУВАННЯ ДІЄ


(ШТИР РОЗШИРЕНИЙ ПОЗА ЗОНОЮ РОЗБЛОКУВАННЯ

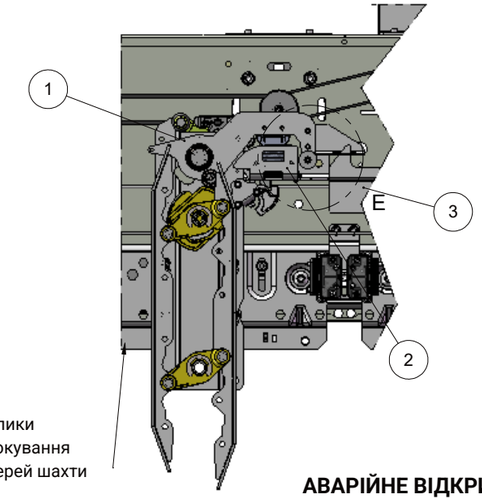


Ролики блокування дверей шахти

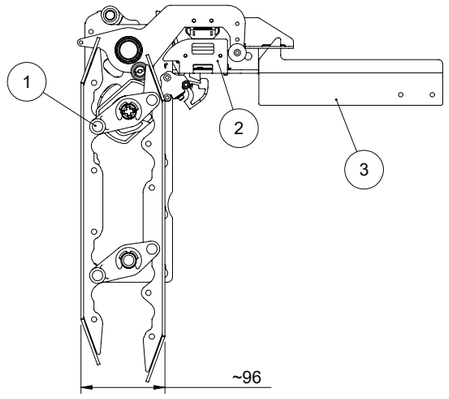


МЕЖА ЕЛЕКТРИЧНОЇ НЕПЕРЕРВНОСТІ

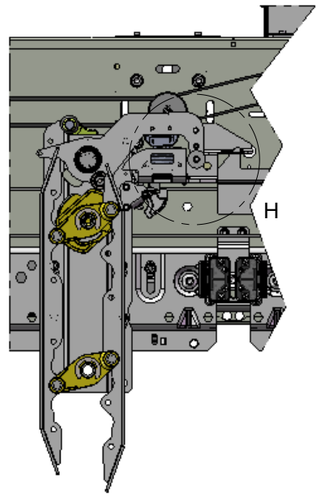

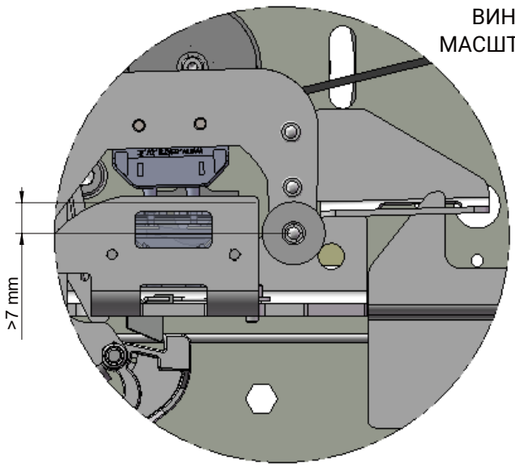


ВИНОС H
МАСШТАБ 1 : 2

АВАРІЙНЕ ВІДКРИВАННЯ

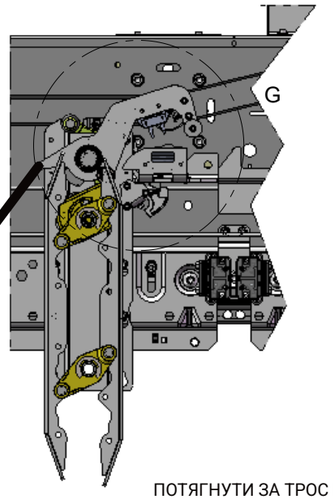

ПОТЯГНУТИ ЗА ТРОС ПРИ АВАРІЙНОМУ ВІДКРИТТІ

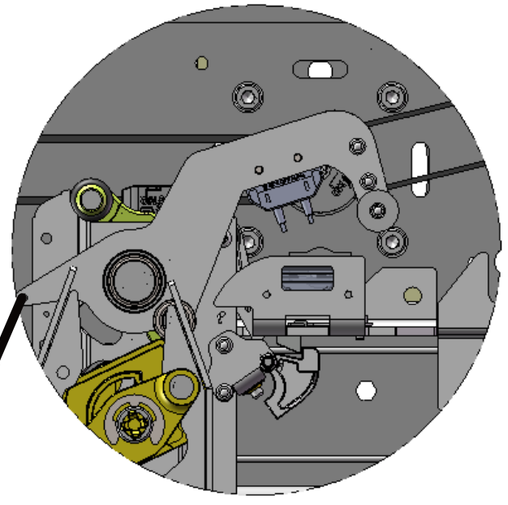

ВИНОС G
МАСШТАБ 1 : 3

№ деталі	Кількість	Опис	Креслення	Матеріал
3	1	ДРУГЕ БЛОКУВАННЯ C2	F-00012686	EN 10111 DD-11
2	1	ЗАЩІПКА EPC-19 C2 У ЗБОРІ	E-00011783	
1	1	ЯЗИЧОК EPC-19 C2 У ЗБОРІ	E-00011765	

Примітки:

TÜV SÜD ATISAE S.A.U. ATISAE

Загальні допуски: ±1.5 mm

	Назва	Дата
Накреслив	JGGG	03/04/2020
Перевірив	JGGG	11/05/2020

Фрезерування:
Токарна обробка:
Шліфування:

Масштаб 1:5

ПРИВОД У ЗБОРІ *REVECO GO C2*

EPC-19 РЕЖИМИ РОБОТИ

Виріб: *REVECO GO / SYNDO*

ASCENSORES

Матеріал:


Обробка: ---

№ креслення *E-00010699*

Ревізія *E*

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48


БЛОКУВАННЯ ДІЄ (ПРИВОД ІЗ КОМАНДОЮ ЗАКРИТТЯ)

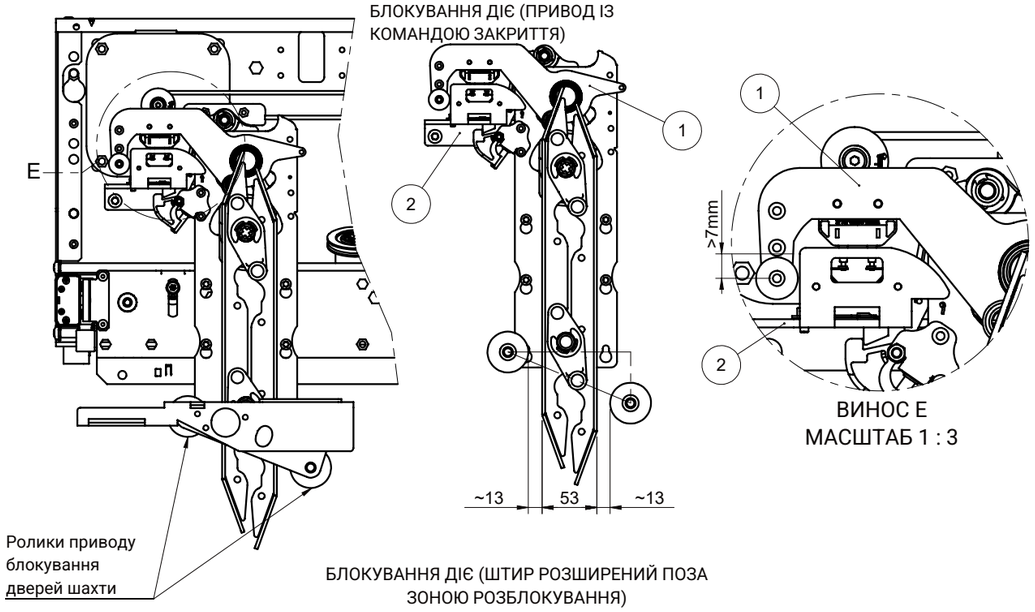


ВИНОС E
МАСШТАБ 1 : 3

Ролики приводу блокування дверей шахти

БЛОКУВАННЯ РОЗЄДНАНЕ (ПРИВОД БЕЗ КОМАНДИ ЗАКРИТТЯ, У ЗОНІ БЛОКУВАННЯ)

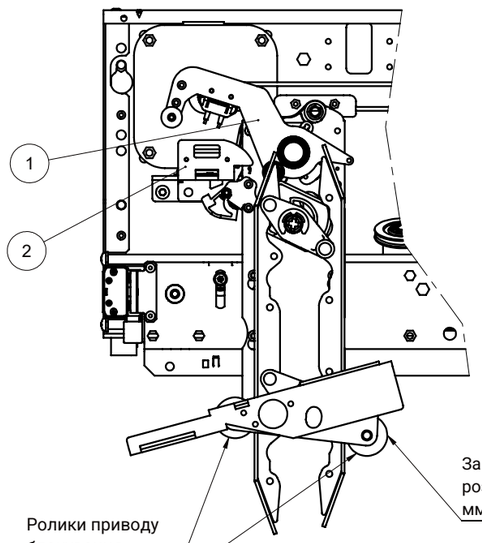


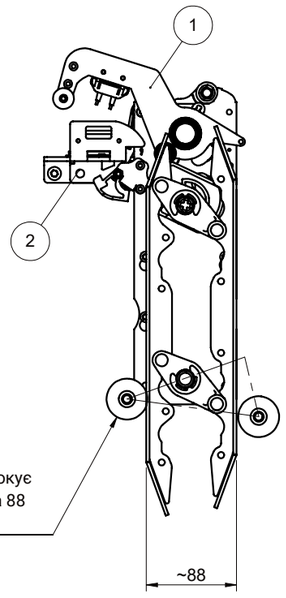


Ролики приводу блокування дверей шахти

Замок дверей шахти блокує розширення ламелей на 88 мм


БЛОКУВАННЯ ДІЄ (ШТИР РОЗШИРЕНИЙ ПОЗА ЗОНОЮ РОЗБЛОКУВАННЯ)

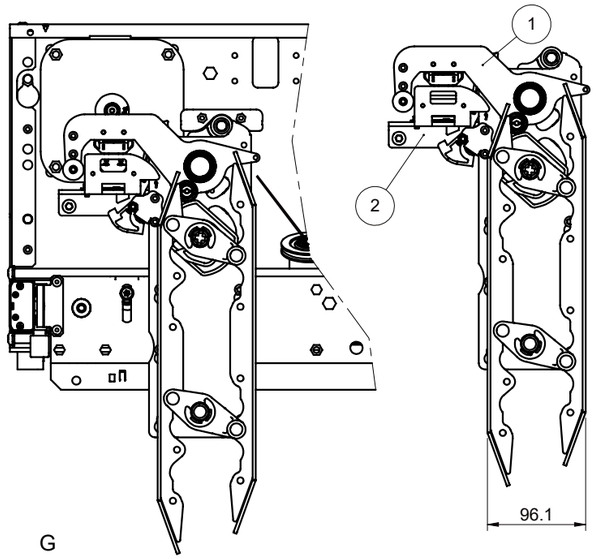

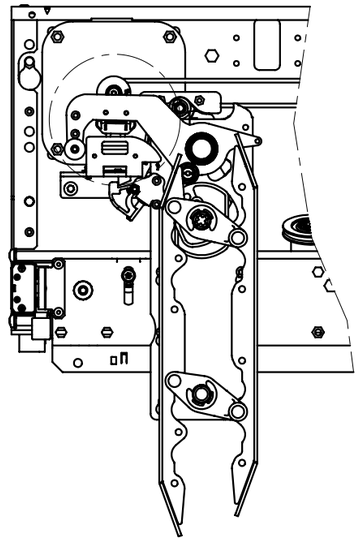


МЕЖА ЕЛЕКТРИЧНОЇ НЕПЕРЕРВНОСТІ


ВИНОС F
МАСШТАБ 1 : 2

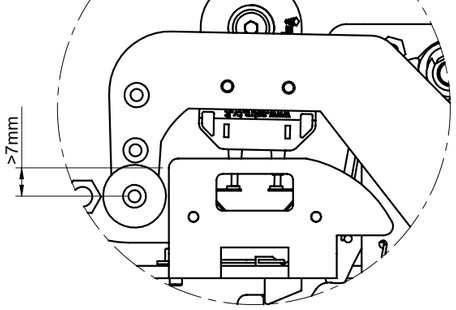

G

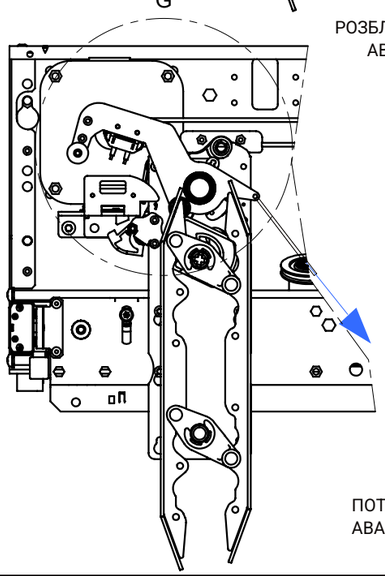

РОЗБЛОКУВАННЯ АВАРІЙНЕ

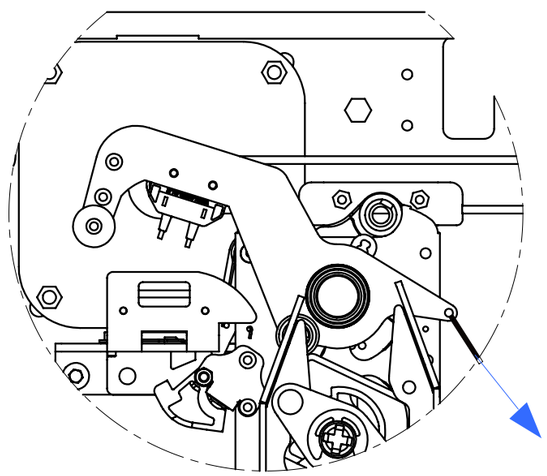

ПОТЯГНУТИ ЗА ТРОС ПРИ АВАРІЙНОМУ ВІДКРИТТІ

ВИНОС G
МАСШТАБ 1 : 3

№ деталі	КІЛЬКІСТЬ	Опис	Креслення	Матеріал
2	1	ЗАЩІПКА EPC-19 T2/T3 (SYNDO) У ЗБОРІ	E-00011738	
1	1	ЯЗИЧОК EPC-19 T2/T3 У ЗБОРІ	E-00011765	

Примітки:

Загальні допуски:

	Назва	Дата
Накреслив	JGGG	29/04/2020
Перевірив	JGGG	12/05/2020

Фрезерування:
Токарна обробка:
Шліфування:

Масштаб 1:1

SYNDO T2 / T3

EPC-19 РЕЖИМИ РОБОТИ

Виріб: *SYNDO*

Матеріал:

Обробка: ---

№ креслення *E-00011904-EPC19*

Ревізія *B*

Переклад українською для ознайомлення. Чинний документ виробника надаємо на запит. ПП «СРБК «ПОРТАЛ», www.mplifts.com.ua, +38 (063) 283-31-48